

Český zahrádkářský svaz, z.o.
Poštovní přihrádka 7
500 09 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA
1147485545VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Milan Vojtěch / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Hr. Králové / 10.6.2024

Vyjádření k možnosti a způsobu přepojení stávajících odběrů v ZO Rozkvět Míru I. na odběry se samostatným měřením el. energie provozovatelem distribuční soustavy


Vážený pane magistře Štěpáne,

na základě společného místního šetření konaného dne 17.5.2024 v ZO Rozkvět Míru I. ve věci předběžného požadavku vašich členů na přepojení stávajících odběrů na odběry se samostatným měřením el. energie provozovatelem distribuční soustavy sdělujeme, že v předmětné lokalitě je možné řešit přepojení stávajících odběrů na odběry se samostatným měřením v provedení dle kapitoly č.3 Připojovacích podmínek nn s následujícím upřesněním:

Chatové a zahrádkářské osady:

Elektroměry se umísťují pro několik objektů (uživatelů distribuční soustavy) v jednom elektroměrovém rozváděči instalovaném co nejbližší k místu napojení na distribuční soustavu nn (přípojkové skříň označené v osadě např. R198, R290 atp. dle ověření při místním šetření) tak, aby byl tento rozváděč přístupný **vždy z veřejně přístupného místa**.


Příloha č. 22 Připojovacích podmínek nn – obrázek c)

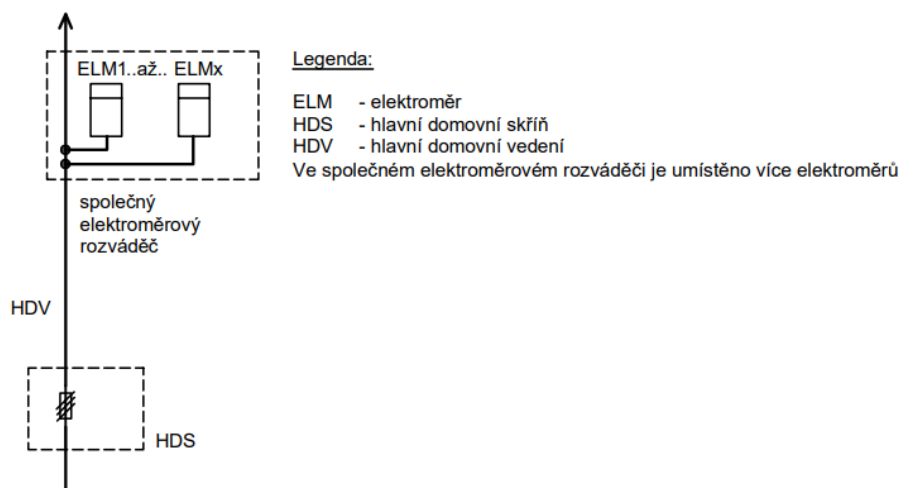

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Místa napojení (HDS) k distribuční soustavě stávajících odběrů číslo: 916105, 916112, 916116, 916120, 916124, 916128, 916134, 851391, 916182, 916495, 916497, 916499, 916501, 916504, 916506 jsou orientačně zakreslena na situaci – nutné zkontrolovat dle dokumentace skutečného stavu vašeho zařízení – váš elektrikář:

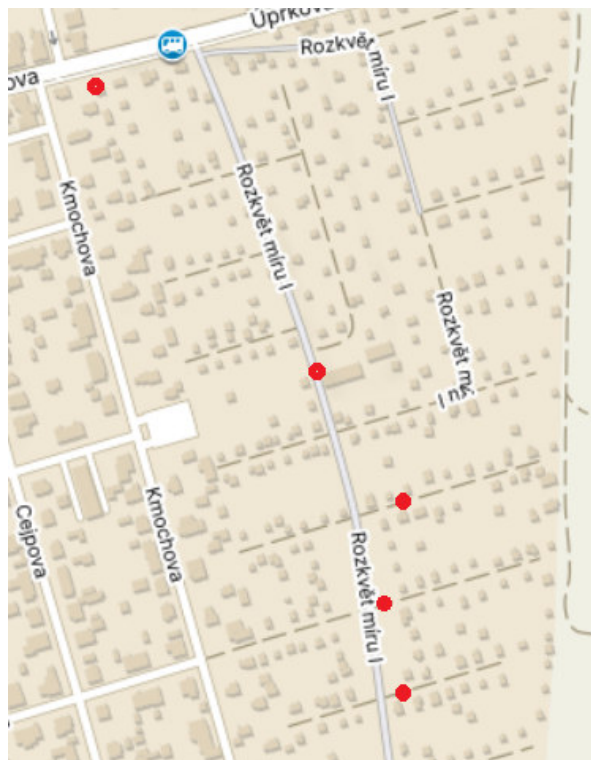

V případě požadavku na změnu způsobu měření el. energie odběratelů, kteří nechtějí rozúčtovat odebranou elektřinu od ZO Rozkvět Míru I. je možné podat žádost o nový odběr:

- 1) Odkaz na žádosti www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/nove-pripojeni/nove-trvale-pripojeni-nn,
- 2) K žádosti připojit povinné přílohy a označení preferovaného místa připojení (HDS) – skutečný stav dle ověření u vašeho/svého elektrikáře,
- 3) Podíl za rezervovaný příkon, úpravu elektroměrových rozvaděčů a úpravu elektroinstalace hradí a legislativně zajišťuje konkrétní odběratel.

S pozdravem

Ing. Milan Vojtěch
Vedoucí oddělení Regionální správa vn, nn Hradec Králové